



Etude Réalisation Diagnostic Assistance

*TERRANEA** * * * * *

SANNERVILLE - SALINE Lotissement * * * * * *

ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE - MISSION G 1 -

ERDA GEOTECHNIQUE				
Date: 27/04/2021	Dossier N°14-20-6033			
Ingénieur chargé du dossier	Contrôle externe			
Ingenieur charge au aossier	Controle externe			

Note importe : la présente version annule et remplace toute précédente version du rapport relatif à cette étude.

Le présent rapport comprend un texte de 60 pages dont 45 pages d'annexes.

SOMMAIRE GENERALITES 4 1.2 Bases d'études 4 3.3.2 Perméabilité 9 5 CONTEXTE GEOTECHNIQUE ET PRINCIPES GENERAUX DE CONSTRUCTION

ANNEXES

- 1. Missions géotechniques normalisées
- 2. Conditions générales des missions géotechniques
- 3. Plan de situation
- 4. Coupe des sondages
- 5. Essais de perméabilité
- 6. Plan d'implantation des sondages

1 GENERALITES

A la demande et pour le compte de TERRANEA, 2 rue Martin Luther King, 14280 Saint Contest, la société ERDA Géotechnique a réalisé une étude géotechnique préalable à Sannerville, en vue de la viabilisation d'un lotissement.

1.1 NATURE ET OBJECTIFS DE LA MISSION ERDA GEOTECHNIQUE

Dans le cadre d'une mission d'ingénierie géotechnique de type G1 de la norme NFP 94-500 de novembre 2013, les objectifs définis conformément à la demande du client et selon la proposition technique *N°14-20-6033* du 11 novembre 2020, proposée par ERDA Géotechnique et acceptée par Terranéa, sont les suivants :

- Préciser le contexte géologique du terrain ;
- Définir le niveau de l'eau, le jour des sondages et en fin de chantier ;
- Définir les classes de plate-forme après terrassement ;
- Déterminer les conditions d'extraction des matériaux de déblais au droit des voiries ;
- Prédimensionnement de la couche de forme support de chaussées ;
- Prédimensionnement des corps de chaussées ;
- Fournir les résultats des essais de perméabilité réalisés sur site.

Un avis sur l'aléa d'effondrement de terrain vis-à-vis de vides souterrains de grande ampleur ne fait pas partie de cette mission.

1.2 BASES D'ETUDES

Les documents suivants nous ont été communiqués et ont été utilisés dans le cadre de cette étude :

- Plan de situation ;
- Plan de composition des parcelles du lotissement avec l'implantation des sondages souhaités.

1.3 DESCRIPTION DU PROJET

D'après les informations qui nous ont été communiquées, le projet prévoit la viabilisation d'un lotissement sur un terrain d'environ 79000 m².



Plan de composition des parcelles du lotissement

1.4 MOYENS MIS EN ŒUVRE

Pour répondre aux objectifs de la mission, ERDA Géotechnique a réalisé la campagne d'investigation géotechnique suivante :

- 21 sondages de reconnaissance à la pelle mécanique nommés PM1 à PM21, descendus entre 0,8 et 3,0 m de profondeur avec la réalisation de 15 essais d'infiltration à la fosse;
- Pose de 2 piézomètres à 8 m de profondeur.

2 ENQUETE PRELIMINAIRE (G1 ES)

2.1 DESCRIPTION DU SITE


Le terrain concerné par le projet se situe rue de l'Europe à Sannerville (cf. plan de situation en annexe).

Au moment des investigations, le terrain était un champ libre de toute construction. A la même période, la surface topographique du terrain présentait une pente d'environ 1 à 2 % vers l'Est et Sud-Est de la parcelle. Son altimétrie se situe entre environ 18,5 et 22,5 m d'après l'extrait de la carte IGN du secteur.

Vue aérienne du site



Extrait de la carte IGN du secteur

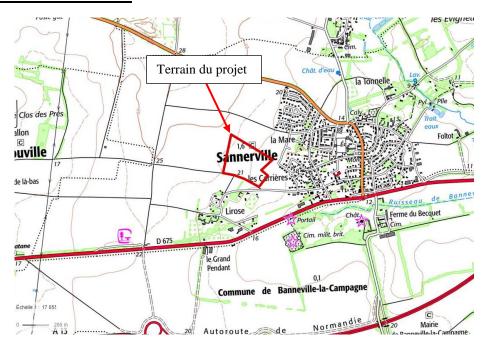

2.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE

D'après les éléments en notre possession et la carte géologique de Caen au 1/50 000, la géologie prévisionnelle correspondrait aux :

- o Limons des plateaux (LP);
- o Calcaires de Langrune (j2g).

Extrait de la carte géologique du secteur



2.3 RISQUES NATURELS SPECIFIQUES DU SITE

2.3.1 Risque de cavités souterraines

Selon la carte des cavités souterraines abandonnées non minière du BRGM, consultée le 27/04/2021 sur le site http://infoterre.brgm.fr, le terrain du projet est situé sur une commune avec cavités non localisées (cavités non répertoriées). Aussi, selon la carte IGN du secteur, le terrain du projet est situé sur un lieu-dit "Les Carrières". Il conviendra pour plus d'information sur le risque de présence de cavités souterraines sur le terrain du projet, de se rapprocher des autorités compétentes (services des carrières et cavités souterraines de la ville concernée, BRGM, DDTM) ou de faire une étude spécifique de recherche de cavité.

Extrait de la carte des cavités souterraines abandonnées non minières du BRGM




2.3.2 Aléa retrait / gonflement

Le terrain d'étude se situe sur une zone d'aléa faible vis-à-vis du phénomène de retraitgonflement des argiles (carte d'aléa BRGM consultée le 27/04/2021 sur le site http://infoterre.brgm.fr).

2.3.3 Risque d'inondation

Selon la carte de profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux, consultée le 27/04/2021 sur le site de la DREAL, le terrain du projet recoupe la zone où la profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux varie entre 1 et 2,5 m (risque d'inondation des sous-sols) et entre 0 et 1,0 m (risque d'inondation des réseaux et sous-sol). Une partie à l'est du terrain recoupe la zone à débordements de nappe observés.

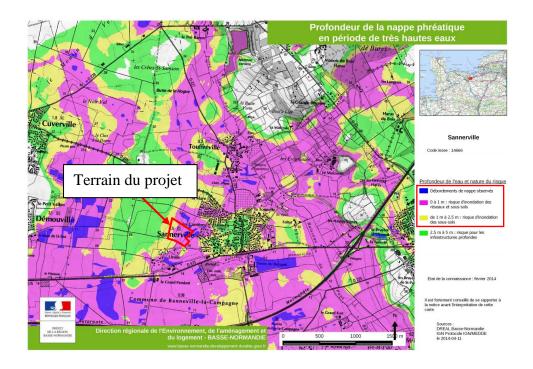

RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE (G1 ES)

3.1 **NIVELLEMENT**

Les profondeurs des différents ensembles lithologiques sont décrites par rapport au terrain relevé au moment de la reconnaissance (décembre 2020).

3.2 RESULTATS DES SONDAGES ET ESSAIS IN SITU

Les résultats sont présentés en annexe où l'on trouvera, en particulier, les renseignements décrits ci-après. Ils sont commentés au chapitre suivant.

Sondage de reconnaissance à la pelle mécanique

coupe approximative du sol.

3.3 RESULTATS DES MESURES HYDROGEOLOGIQUES

3.3.1 Piézométrie

Les résultats des mesures piézométriques figurent dans le chapitre synthèse hydrogéologique au § 4.3.1.

3.3.2 Perméabilité

Les résultats des perméabilités figurent dans le chapitre synthèse hydrogéologique au § 4.3.2.

4 SYNTHESE DE LA RECONNAISSANCE (G1 PGC)

4.1 PREAMBULE

L'analyse et la synthèse des résultats des investigations réalisées par sondages à la pelle mécanique, ont permis de dresser la coupe géotechnique schématique, la plus probable du site.

Les cotes ou profondeurs des couches indiquées ci-dessous, ne sont que des approximations et non des références absolues.

Il convient de rappeler aussi que des variations horizontales et/ou verticales inhérentes au passage d'un faciès à un autre sont toujours possibles, mais difficiles à détecter compte tenu du rapport infiniment petit entre la surface mesurée par un sondage et la surface à étudier ou à construire. De ce fait les mesures gardent un caractère statistique représentatif, mais jamais absolu.

4.2 SYNTHESE GEOTECHNIQUE

La succession des horizons rencontrés au droit de nos sondages, <u>sous environ 0,1 à 0,2 m de terre végétale</u>, est la suivante :

Formation n° 1

Nature: Limon marron puis limon marron clair;

Profondeur de la base : 0,6 à 3,0 m. Les sondages PM1, PM2, PM4, PM7, PM8, PM9, PM10, PM11, PM12, PM13, PM14, PM15, PM16, PM17 ont été arrêtés au sein de cette formation entre 0,8 et 3,0 m de profondeur.

Formation n° 2 (observée au droit de PM3, PM5, PM6, PM18, PM19, PM20 et PM21)

Nature : Limon marron sableux à éléments calcaires ;

Profondeur de la base : 2,0 à 3,0 m.

Formation n° 3 (observée au droit de PM18)

Nature : Calcaire altéré beige ;

Profondeur de la base : supérieure à la fin du sondage. Les sondages PM3, PM6, PM11, PM12, PM13, PM19, PM20 et PM21 ont rencontré le refus sur le toit du calcaire altéré entre 2,0 m et 3,0 m de profondeur.

4.3 SYNTHESE HYDROGEOLOGIQUE

4.3.1 Piézométrie

Aucune arrivée d'eau n'a été observée dans les sondages, lors de nos investigations.

Néanmoins, le suivi des deux piézomètres installés sur site, PZ1 et PZ2, réalisé pendant 4 mois (de janvier à avril 2021) dont les résultats figurent dans le tableau cidessous, montre que le niveau de la nappe varie entre 1,4 et 3,37 m/TN au droit de PZ1 et entre 3,88 et 6,17 m/TN au droit de PZ2, lors de ces 4 mois de suivi.

Date du relevé	12/01/2021		16/02/2021		12/03/2021		13/04/2021	
Piézomètre n°	PZ1	PZ2	PZ1	PZ2	PZ1	PZ2	PZ1	PZ2
Cote du piézo (m NGF)	17,95	22,00	17,95	22	17,95	22	17,95	22
Profondeur de l'eau (m / TN)	2,81	5,15	1,4	3,88	2,17	4,78	3,37	6,17
Cote de la nappe (m NGF)	15,14	16,85	16,55	18,12	15,78	17,22	14,58	15,83

Nous rappelons que l'intervention ponctuelle du géotechnicien ne permet qu'une approche du niveau d'eau à un moment donné, sans possibilité d'apprécier la variation inéluctable des nappes et circulations qui dépendent notamment des conditions météorologiques et des apports d'eau latéraux.

4.3.2 Perméabilité

Les résultats des essais de perméabilité sont donnés dans le tableau ci-dessous.

Sondage	Nature du sol	Profondeur de l'essai (m)	Coefficients de perméabilité k mesuré
PM1	Limon marron	0,8	$2,2\times10^{-5} \text{ m/s}$
PM2	Limon marron clair	1,5	$5.5 \times 10^{-6} \text{ m/s}$
PM3	Limon sableux à éléments calcaires	2,1	3,3×10 ⁻⁵ m/s
PM4	Limon marron clair	1,6	4,3×10 ⁻⁶ m/s
PM5	Limon marron clair	1,6	5,2×10 ⁻⁶ m/s
PM6	Limon sableux à éléments calcaires	2,0	8,0×10 ⁻⁶ m/s
PM7	Limon marron clair	2,1	4,2×10 ⁻⁶ m/s
PM8	Limon marron clair	1,5	1,4×10 ⁻⁶ m/s
PM9	Limon marron clair	1,5	3,4×10 ⁻⁶ m/s

PM10	Limon marron	0,8	1,1×10 ⁻⁵ m/s
PM13	Limon marron clair	3,0	$4,4\times10^{-6} \text{ m/s}$
PM14	Limon marron clair	1,5	6,0×10 ⁻⁶ m/s
PM15	Limon marron clair	1,6	6,8×10 ⁻⁶ m/s
PM16	Limon marron	0,9	1,3×10 ⁻⁵ m/s
PM17	Limon marron clair	1,5	2,6×10 ⁻⁶ m/s

Il est rappelé qu'il s'agit d'essais ponctuels mesurant la perméabilité en petit, et que seul un essai intégrant la perméabilité en grand du massif permettrait d'obtenir une estimation raisonnable des débits à prévoir.

5 CONTEXTE GEOTECHNIQUE ET PRINCIPES GENERAUX DE CONSTRUCTION (G1 PGC)

De l'analyse des résultats de la campagne de reconnaissance, et des données du projet, il est possible de définir les grands traits suivants :

- Le projet prévoit la viabilisation d'un lotissement. Les profils projetés des voiries et la classe du trafic ne nous ont pas été communiqués ;
- Les sols du site comportent sous environ 0,1 à 0,2 m de terre végétale des limons épais plus au moins carbonatés en profondeur (observés jusqu'à 2 à 3 m de profondeur au droit de nos sondages), suivis de calcaires plus au moins altérés.

6 FAISABILITE DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES (G1 PGC)

6.1 TERRASSEMENTS

6.1.1 Terrassabilité des matériaux

La réalisation des terrassements ne présentera pas à priori de difficultés particulières avec des engins classiques de moyenne puissance.

6.1.2 Drainage

En principe le terrain doit être sec. Cependant les venues d'eau pouvant apparaître exceptionnellement en cours des terrassements seront collectées en périphérie et évacuées en dehors de la fouille (captage).

Des dispositions spécifiques prévisibles seront adaptées au cas par cas pour assurer à tout moment la mise au sec de la plate-forme des tranchées.

Les plates-formes seront réalisées avec une forme de pente de façon à éviter que les eaux ne stagnent et n'altèrent pas le fond de forme. Ces eaux seront récupérées dans des rigoles périmétriques et évacuées vers un exutoire approprié gravitairement ou par pompage.

Toute zone décomprimée fera l'objet d'un traitement spécifique si elle doit recevoir un élément de l'ouvrage à porter (purge, compactage).

6.2 Assises de voiries

6.2.1 Classes de plate-forme après terrassement

Après un simple décapage de surface, la plate-forme générale du projet devrait être constituée par des limons marron (formation n°1).

Compte tenu des sols en présence, la Partie Supérieure des Terrassements peut être estimée pour le sol support sans drainage ni amélioration, entre PST n° 1, AR1 et PST n° 2, AR1

Les sols d'arase terrassement sont des sols sensibles à l'eau et leur classe peut évoluer en fonction des conditions météorologiques et chuter en PST n° 0 et AR 0. Si tel était le cas, des travaux préparatoires pourront alors être nécessaires pour obtenir une portance PST n° 1, AR1 minimum.

Les travaux préparatoires pourront consister en :

• Mise en place d'une géogrille ou d'un géotextile non-tissé et d'une sous-couche de 25 cm d'épaisseur minimale en matériaux d'apports granulaires insensibles à l'eau (déchets de carrières, grave naturelle, etc.).

6.2.2 Couche de forme support chaussées

Les caractéristiques de la couche de forme (matériaux utilisés et épaisseurs) sont fournies dans le fascicule II du GTR, en fonction des classes de PST et AR.

A titre d'exemple :

Classe d'arase du fond de forme	Matériau	Épaisseur (m)	Classe PF
PST1 AR1	D2 ou D3	0,6*	PF2

^{*} Si intercalation d'un additif de structure (géotextile non tissé) à l'interface PST-couche de forme.

Un contrôle de l'arase au moment des travaux par essais à la plaque et une planche d'essai avec le matériau finalement retenu <u>permettra d'ajuster l'épaisseur de la couche de forme avec précision</u>. Dans tous les cas, les critères de réception de la plateforme de type PF2 devront être un module de chargement EV2 ≥ 50 MPa avec EV2/EV1 <2.

Il est rappelé que, selon le G.T.R., la mise en œuvre correcte de la couche de forme nécessite un fond de forme ayant un module EV2 de l'ordre de 15 à 20 MPa pour une couche de forme en matériaux granulaires.

Dans tous les cas, les conditions de réalisation de la couche de forme (épaisseur unitaire des couches, mode de compactage,...) devront être conformes au « Guide des terrassements routiers – Réalisation des remblais et des couches de forme » (LCPC-SETRA de juillet 2000).

6.2.3 Exemples de voiries

A titre d'exemple, des structures de chaussées sont données ci-après en utilisant :

Le Catalogue des Structures de Chaussées – Guide technique pour l'utilisation des matériaux d'île de France – décembre 2003.

Les classes de trafics ne nous ont pas été communiquées. Nous prendrons pour hypothèses de calcul les classes de trafics **TC0** (inférieur à 250 véhicules / jour) à **TC4** (entre 3000 à 7500 véhicules jour). Elles devront être validées par la maitrise d'œuvre.

Hypothèses de Calcul

Les symboles utilisés sont ceux du manuel cité ci-dessus.

• Trafic: TC0 à TC4

classe de la plate-forme : PF2 (Ev2 > 50 MPa)

Exemples de structures de chaussée

En se référant au manuel cité plus haut, il est possible d'envisager, entre autres, l'une des structures suivantes :

1ère solution:

Couche	Nature	Epaisseur pour trafic				
Couche	Nature	TC0	TC1	TC2	TC3	TC4
Couche de surface	Enrobé	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
Base	Grave Bitume (GB3/GB3)	8 cm	9 cm	12 cm	(8+8) cm	(10+9) cm

Rappel : Chaussée sur couche de forme conduisant à PF2

2ème solution

Couche	Nature	Epaisseur pour trafic					
Couche		TC0	TC1	TC2	TC3	TC4	
Couche de surface	Enrobé	4 cm	4 cm	4 cm	6 cm	6 cm	
Base	Grave Bitume / Grave non traitée A ou B1 (GB3/GNT)	(35+8) cm	(35+9) cm	(35+10) cm	(35+13) cm	(35+9+8) cm	

Rappel: Chaussée sur couche de forme conduisant à PF2

Nota très important : ces structures ne sont données qu'à titre d'exemple. Les matériaux disponibles sur place peuvent conduire à des dimensionnements de structure très différents. Nous nous tenons à disposition pour en vérifier la définition et les possibilités.

Les épaisseurs données ci-dessus sont purement indicatives, elles devront être adaptées sur le chantier en fonction des résultats des contrôles effectués (planche d'essais préalable).

Le prédimensionnement réalisé dépend pour partie des hypothèses de trafics, les structures de chaussées devront être vérifiées en fonction des trafics réels et de la tenue au gel.

7 OBSERVATIONS

Notre étude garde un caractère général, elle devra être adaptée une fois le projet entièrement défini. En effet, à la date de la rédaction du présent rapport les éléments suivants ne sont pas connus ;

- Les profils projetés et les calages altimétriques des voiries ;
- La classe du trafic;
- L'emplacement et la profondeur des ouvrages d'infiltration.

Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions générales des missions géotechniques fournies en annexe.

Fait à Argences, Le 27 avril 2021

Jean Luc LEFEVRE Contrôle externe Nassim HAMMAR Ingénieur chargé du dossier

ANNEXES

- 1. Missions géotechniques normalisées
- 2. Conditions générales des missions géotechniques
- 3. Plan de situation
- 4. Coupe des sondages
- 5. Essais de perméabilité
- 6. Plan d'implantation des sondages

Schéma d'enchaînement des missions types d'ingénierie géotechnique

Extrait de la norme NF P 94-500 de novembre 2013

Enchaînement des missions G1 à G4	Phases de la maîtrise d'œuvre	Mission d'ingénierie géotechnique (GN) et Phase de la mission		géotechnique (GN) pour les ouvrages			Niveau de management des risques géotechniques attendu	Prestations d'investigations géotechniques à réaliser	
Étape 1 : Etude géotechnique préalable (G1)		Etude géotechnique Phase Etude de Site		Spécificités géotechniques du site	Première identification des risques présentés par le site	Fonction des données existantes et de la complexité géotechnique			
Etude préliminaire, esquisse, APS Etude géotechnique préalabl Phase Principes Généraux de Construction (PGC)		néraux	Première adaptation des futurs ouvrages aux spécificités du site	Première identification des risques pour les futurs ouvrages	Fonction des données existantes et de la complexité géotechnique				
Étape 2 : Etude géotechnique de conception (G2)	APD/AVP	Etude géotechnique de conception (G2) Phase Avant-projet (AVP)		Définition et comparaison des solutions envisageables pour le projet	Mesures préventives pour la réduction des risques identifiés, mesures	Fonction du site et de la complexité du projet (choix constructifs)			
PRO DCE/ACT		Etude géotechnique de conception (G2) Phase Projet (PRO) Etude géotechnique de conception (G2) Phase DCE / ACT		Conception et justifications du projet	correctives pour les risques résiduels avec détection au plus tôt de leur survenance	Fonction du site et de la complexité du projet (choix constructifs)			
				Consultation sur le projet de base / Choix de l'entreprise et mise au point du contrat de travaux	Surventince				
Étape 3 : Etudes géotechniques		A la charge de l'entreprise	A la charge du maître d'ouvrage						
de réalisation (G3/G4)	EXE/VISA	Etude et suivi géotechniques d'exécution (G3) Phase Etude (en interaction avec la phase Suivi)	Supervision géotechnique d'exécution (G4) Phase Supervision de l'étude géotechnique d'exécution (en interaction avec la phase Supervision du suivi)	Etude d'exécution conforme aux exigences du projet, avec maîtrise de la qualité, du délai et du coût	Identification des risques résiduels, mesures correctives, contrôle du management des risques résiduels (réalité des actions, vigilance, mémorisation, capitalisation des retours d'expérience)	Fonction des méthodes de construction et des adaptations proposées si des risques identifiés surviennent			
	DET/AOR	Etude et suivi géotechniques d'exécution (G3) Phase Suivi (en interaction avec la phase Etude)	Supervision Géotechnique d'exécution (G4) Phase Supervision du suivi géotechnique d'exécution (en interaction avec la phase Supervision de l'étude)	Exécution des travaux en toute sécurité et en conformité avec les attentes du maître d'ouvrage	d capenone)	Fonction du contexte géotechnique observé et du comportement de l'ouvrage et des avoisinants en cours de travaux			
A toute étape d'un projet ou sur un ouvrage existant	Diagnostic	Diagnostic géotech		Influence d'un élément géotechnique spécifique sur le projet ou sur l'ouvrage existant	Influence de cet élément géotechnique sur les risques géotechniques identifiés	Fonction de l'élément géotechnique étudié			

Classification des missions types d'ingénierie géotechnique

tél: 02 31 79 76 33 - Fax: 02 31 85 68 61

Extrait de la norme NF P 94-500 de novembre 2013

L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques appropriées.

ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases :

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une première identification des risques géologiques d'un site.

- Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats
- Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première identification des risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d'étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sol).

ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet l'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assise des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats
- Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assise des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d'ouvrage pour l'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

- Etablir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation d'ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).
- Assister éventuellement la maître d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux.

ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G4, distinctes et simultanées)

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée à l'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE / ACT. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Étude

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d'une note d'hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).
- Elaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d'exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi

- Suivre en continu les auscultations et l'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Etude.
- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).
- Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO).

SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D'EXÉCUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de l'étude d'exécution

Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l'entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par l'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par l'entrepreneur (G3).
- Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l'ouvrage existant.

- Définir, après enquête documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l'étude de l'état général de l'ouvrage existant.
- Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).

Conditions générales des missions géotechniques

(mise à jour du 02/01/2014)

tél: 02 31 79 76 33 - Fax: 02 31 85 68 61

1. Cadre de la mission

Par référence à la norme NF P 94-500 sur les missions d'ingénierie géotechnique (en particulier extrait de 3 pages du chapitre 4 joint à toute offre et à tout rapport), il appartient au maître d'ouvrage et à son maître d'ouvrage de veiller à ce que toutes les missions d'ingénierie géotechnique nécessaires à la conception puis à l'exécution de l'ouvrage soient engagées avec les moyens opportuns et confiées à des hommes de l'Art. L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique suit la succession des phases d'élaboration du projet, chacune de ces missions ne couvrant qu'un domaine spécifique de la conception ou de l'exécution. En particulier :

- les missions d'étude géotechnique préalable (G1), d'étude géotechnique de conception (G2), d'étude et suivi géotechniques d'exécution (G3), de supervision géotechnique d'exécution (G4) sont réalisées dans l'ordre successif;
- exceptionnellement, une mission confiée à notre société peut ne contenir qu'une partie des prestations décrites dans la mission type correspondante après accord explicite, le client confiant obligatoirement le complément de la mission à un autre prestataire spécialisé en ingénierie géotechnique;
- l'exécution d'investigations géotechniques engage notre société uniquement sur la conformité des travaux exécutés à ceux contractuellement commandés et sur l'exactitude des résultats qu'elle fournit ;
- toute mission d'ingénierie géotechnique n'engage notre société sur son devoir de conseil que dans le cadre strict, d'une part, des objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laquelle la commande et ses avenants éventuels ont été établis, d'autre part, du projet du client décrit par les documents graphiques ou plans cités dans le rapport;
- toute mission d'étude géotechnique préliminaire de site, d'étude géotechnique d'avant-projet ou de diagnostic géotechnique exclut tout engagement de notre société sur les quantités, coûts et délais d'exécution des futurs ouvrages géotechniques. De convention expresse, la responsabilité de notre société ne peut être engagée que dans l'hypothèse où la mission suivante d'étude géotechnique de projet lui est confiée;
- une mission d'étude géotechnique de conception G2 engage notre société en tant qu'assistant technique à la maîtrise d'oeuvre dans les limites du contrat fixant l'étendue de la mission et la (ou les) partie(s) d'ouvrage(s) concerné(s).

La responsabilité de notre société ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission d'ingénierie géotechnique objet du rapport. En particulier, toute modification apportée au projet ou à son environnement nécessite la réactualisation du rapport géotechnique dans le cadre d'une nouvelle mission.


2. Recommandations

Il est précisé que l'étude géotechnique repose sur une investigation du sol dont la maille ne permet pas de lever la totalité des aléas toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de l'homme, des discontinuités et des aléas d'exécution peuvent apparaître compte tenu du rapport entre le volume échantillonné ou testé et le volume sollicité par l'ouvrage, et ce d'autant plus que ces singularités éventuelles peuvent être limitées en extension. Les éléments géotechniques nouveaux mis en évidence lors de l'exécution, pouvant avoir une influence sur les conclusions du rapport, doivent immédiatement être signalés à l'ingénierie géotechnique chargée de l'étude et suivi géotechniques d'exécution (mission G3) afin qu'elle en analyse les conséquences sur les conditions d'exécution voire la conception de l'ouvrage géotechnique. Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une validation à chaque étape suivante de la conception ou de l'exécution. En effet, un tel caractère évolutif peut remettre en cause ces recommandations notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant leur mise en œuvre.

3. Rapport de la mission

Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission d'ingénierie géotechnique définie par la commande au titre de laquelle il a été établi et dont les références sont rappelées en tête. A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du rapport géotechnique fixe la fin de la mission. Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux exemplaires de référence en sont les deux originaux conservés : un par le client et le second par notre société. Dans ce cadre, toute autre interprétation qui pourrait être faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la responsabilité de notre société. En particulier l'utilisation même partielle de ces résultats et conclusions par un autre maître d'ouvrage ou par un autre constructeur ou pour un autre ouvrage que celui objet de la mission confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de notre société et pourra entraîner des poursuites judiciaires.

PLAN DE SITUATION

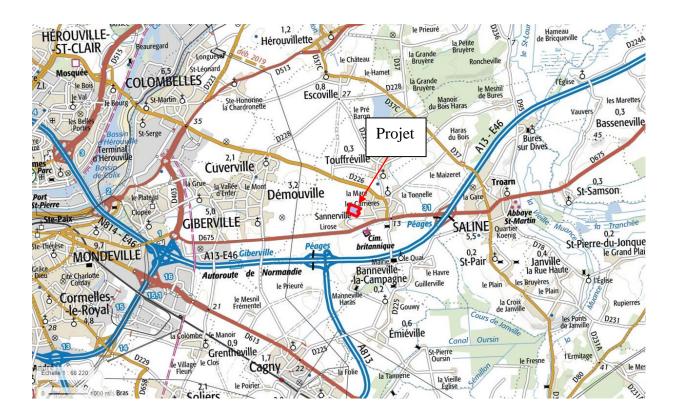

COUPE DE SONDAGES

Remarque:

Prof. (m/TN)

Cotes

-0.1


-0.8

Client : TERRANEA

Affaire N°: 14-20-6033


TERRANEA,	,
Lotissement	


3-

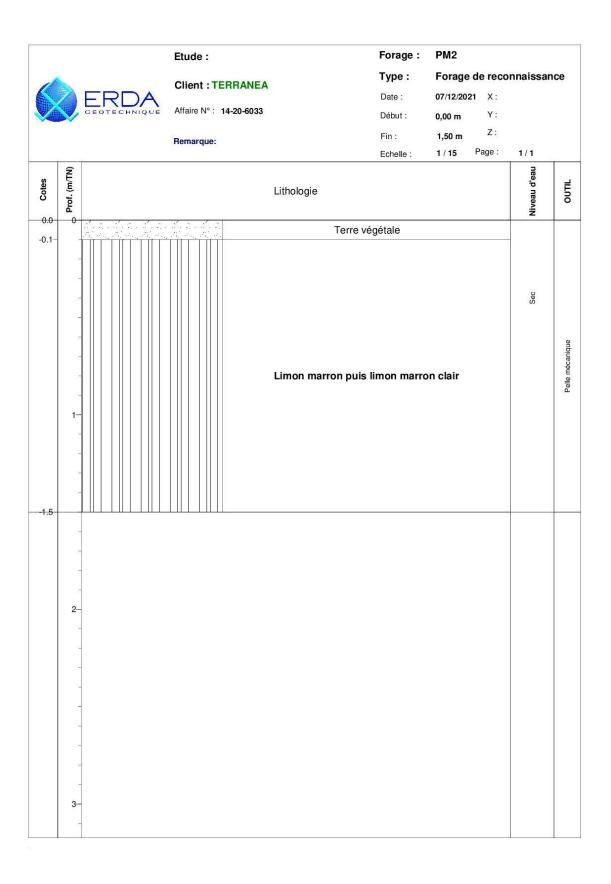


Client: TERRANEA

Affaire N°: 14-20-6033

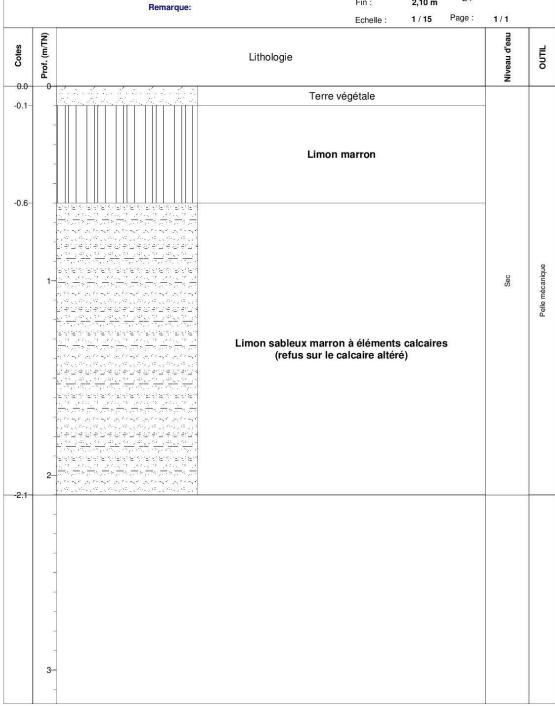

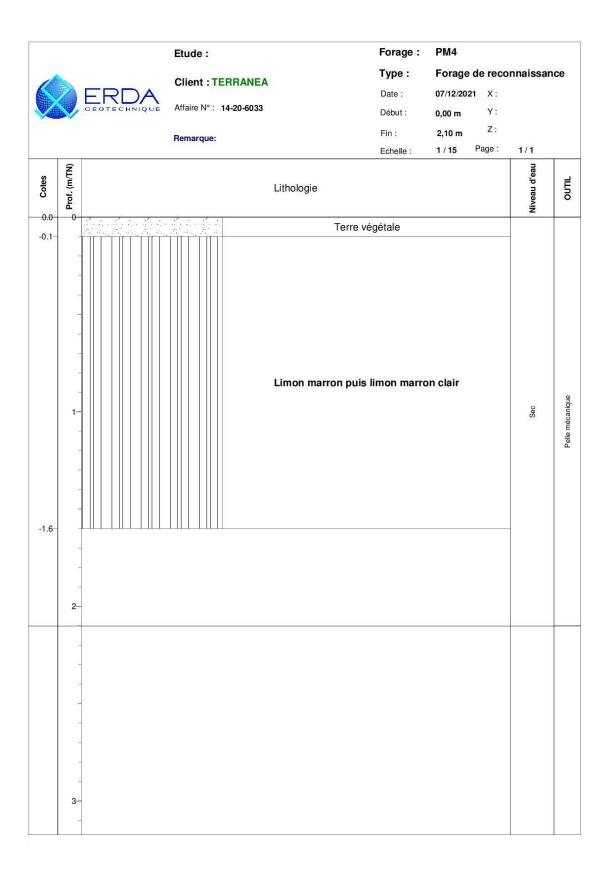

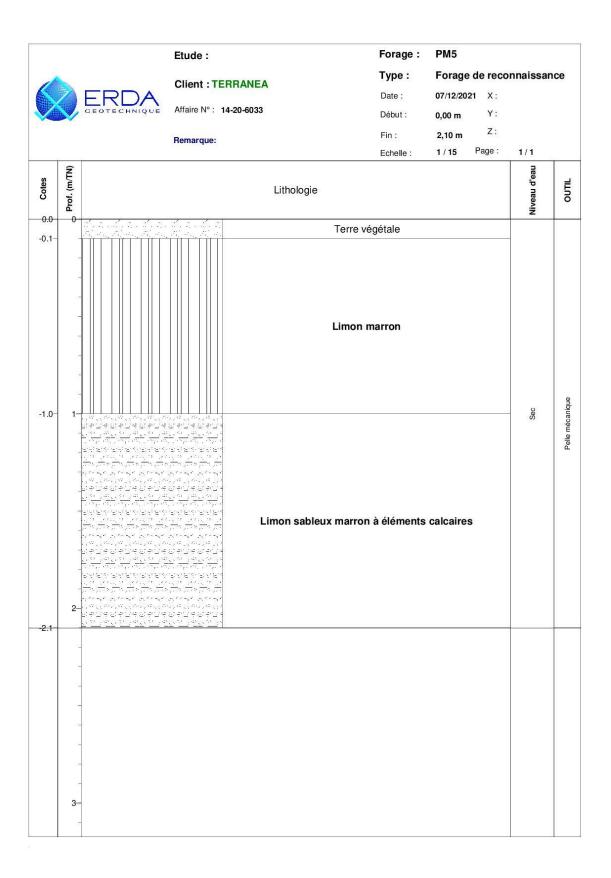


Remarque:

Cotes

Client: TERRANEA

Affaire N°: 14-20-6033

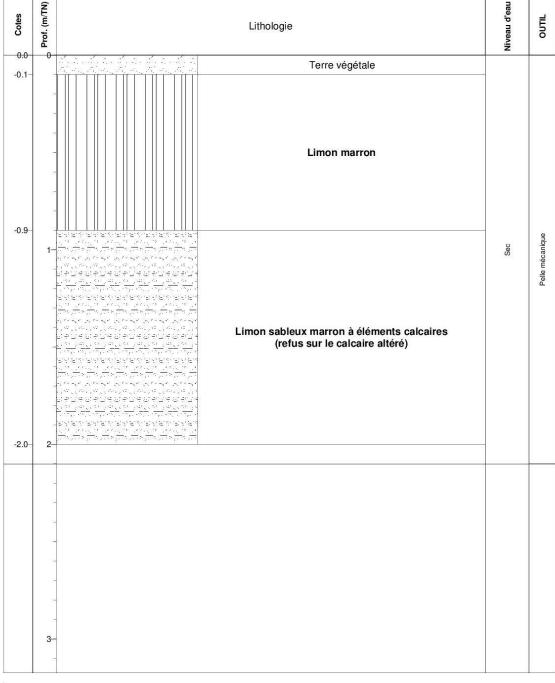



Lithologie


Remarque:

Client: TERRANEA


Affaire N°: 14-20-6033

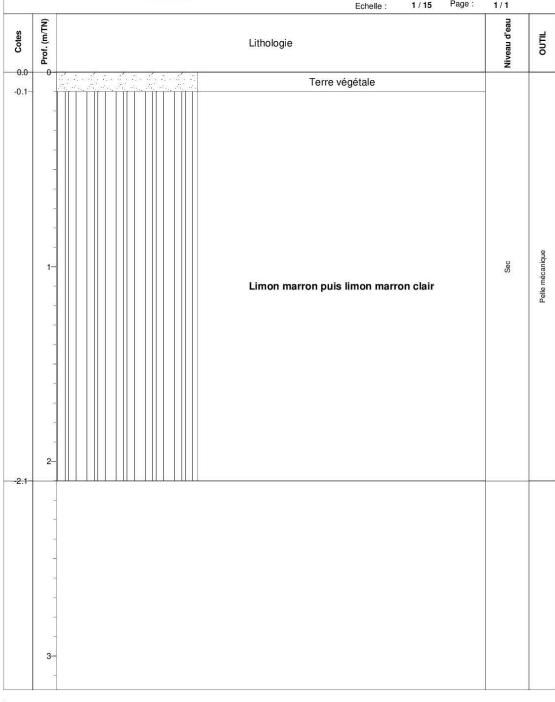


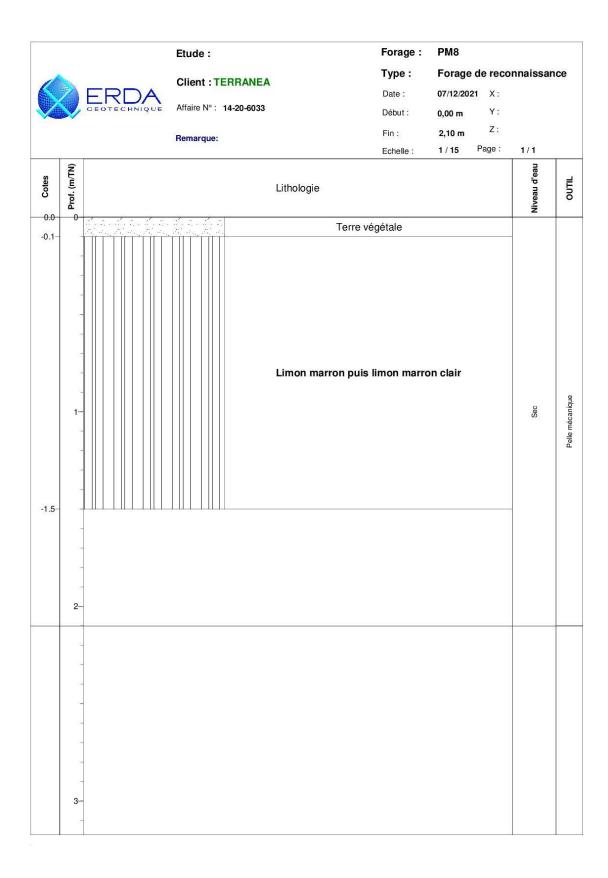

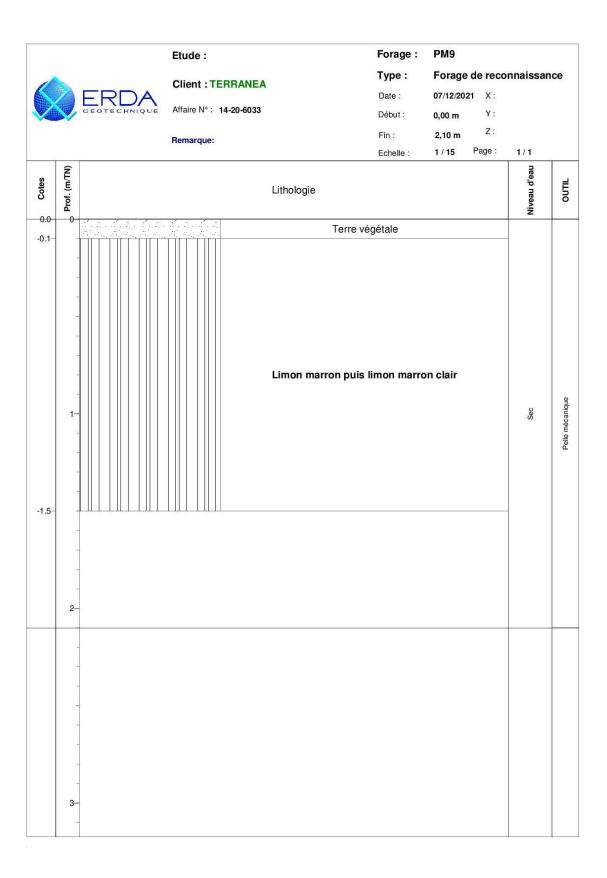

3-

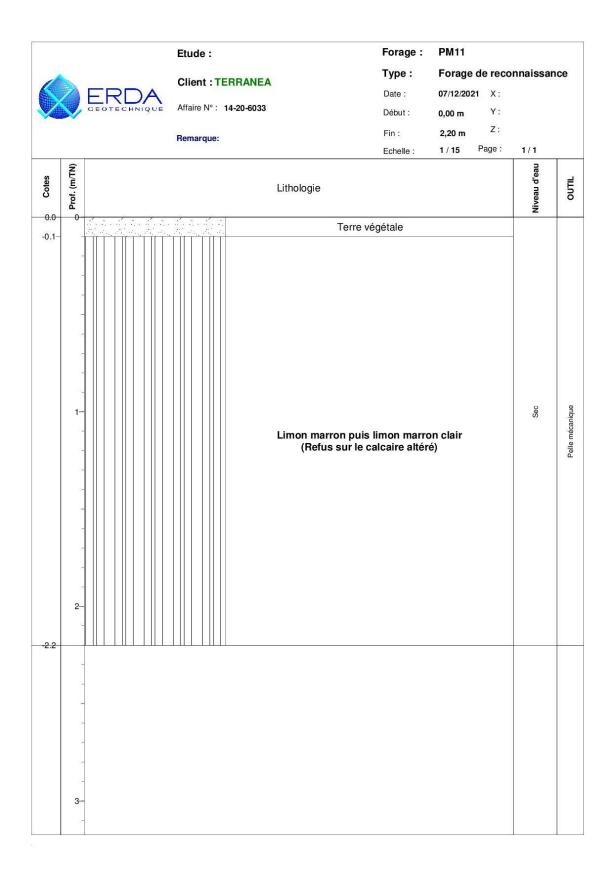

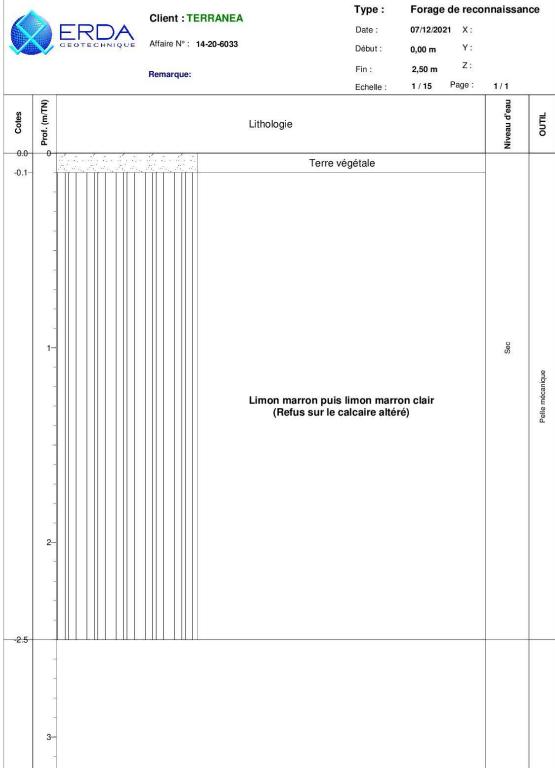



-3.0


Remarque:


Client: TERRANEA


Affaire N°: 14-20-6033

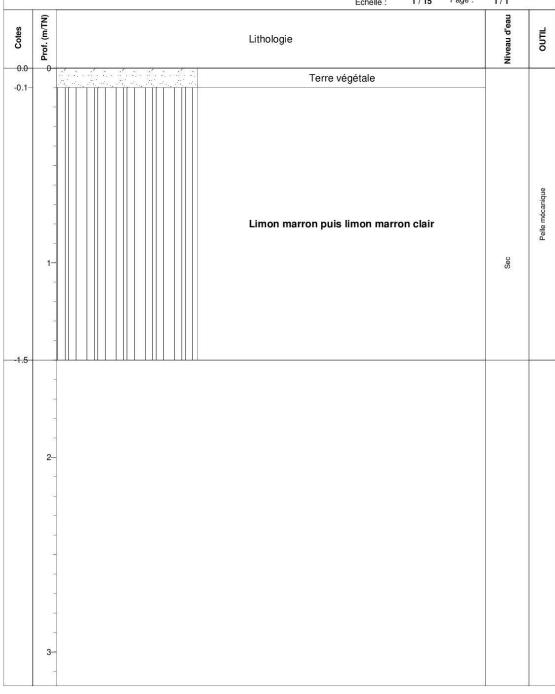

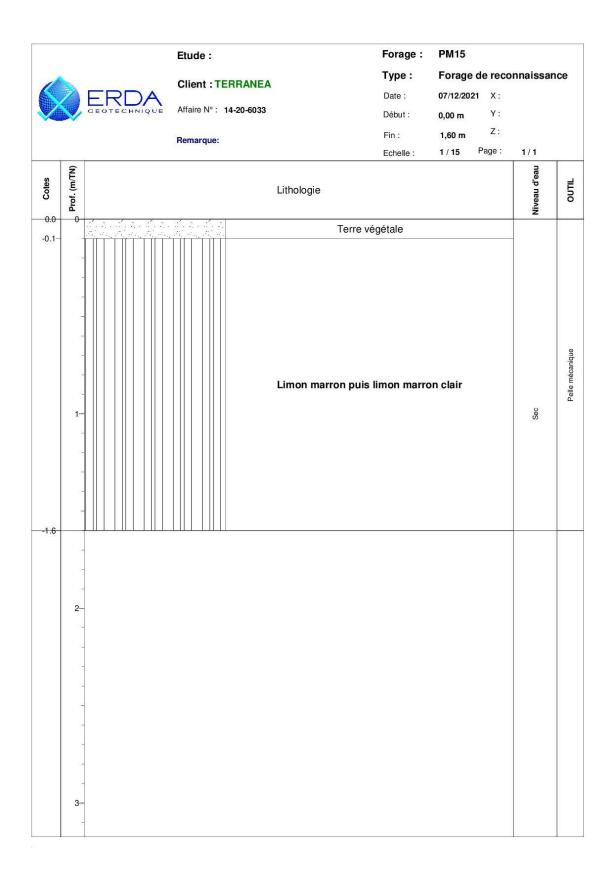

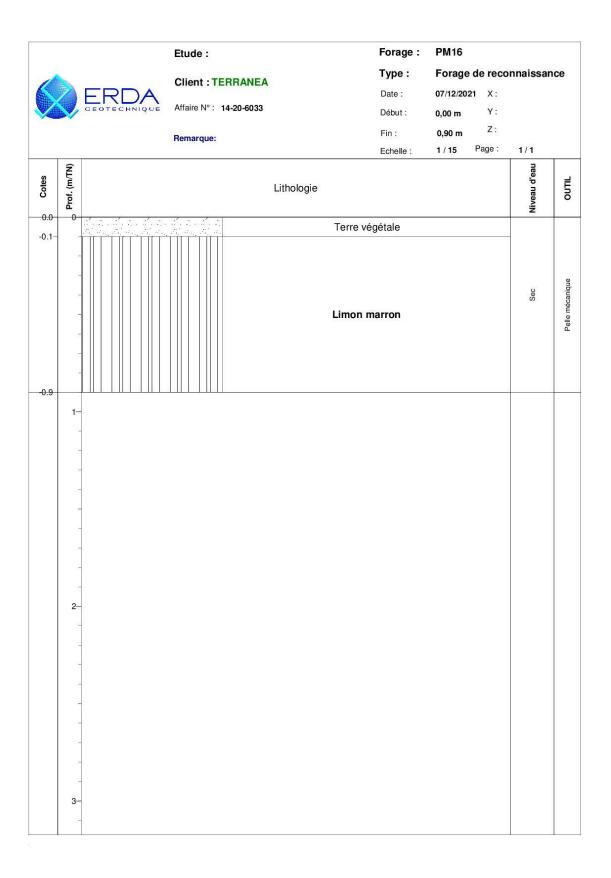

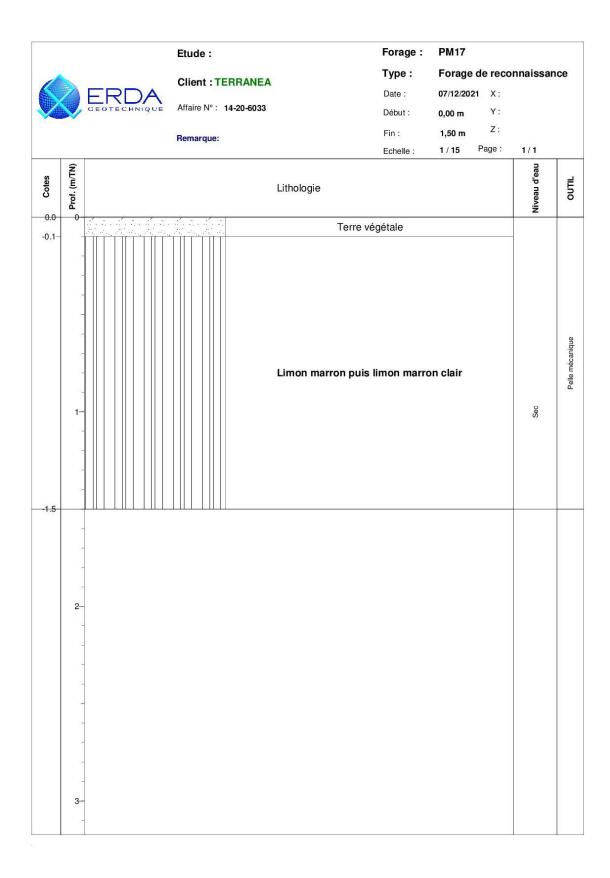

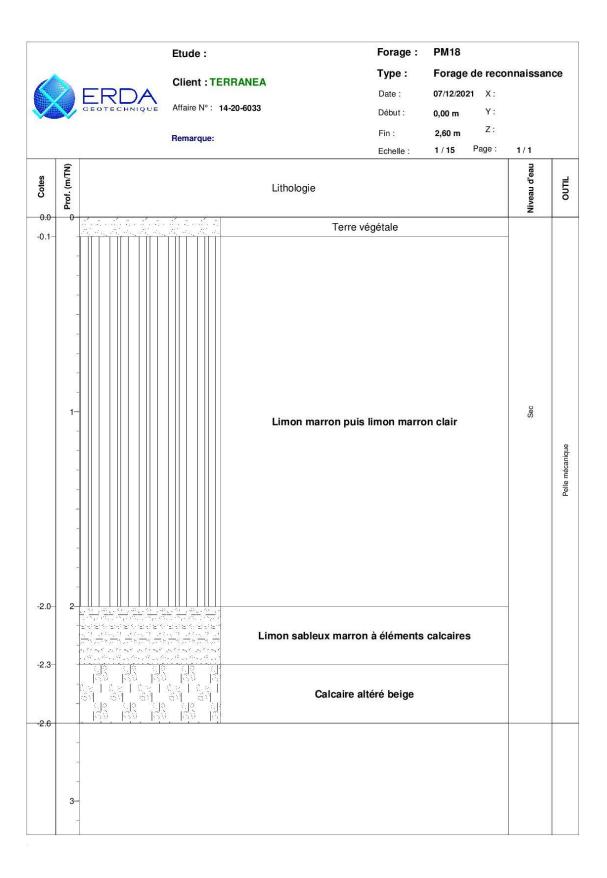

Etude:

Client : TERRANEA

Affaire N°: 14-20-6033

		Remarque: 2,30 m Echelle: 1/15	Page :	1/1	
Cotes	Prof. (m/TN)	Lithologie		Niveau d'eau	OUTIL
	0	Terre végétale			
-0.1-	1-	Limon marron puis limon marron clair		280	Pelle mécanique
-2.0	2-	Limon sableux marron à éléments calcaires (refus sur le calcaire altéré)	3		
	3-				

tél: 02 31 79 76 33 - Fax: 02 31 85 68 61


3-

Etude:

Remarque:

Client : TERRANEA

Affaire N°: 14-20-6033

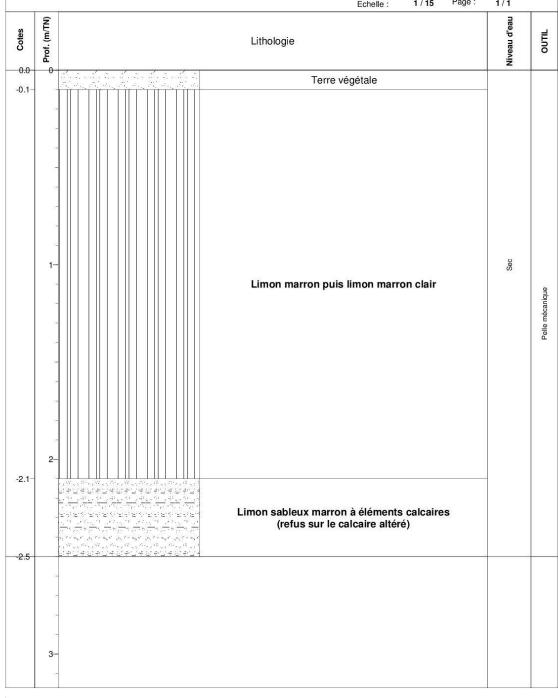



ESSAIS DE PERMEABILITE



CHANTIER: Sannerville
N° DOSSIER: 14-20-6033
CLIENT: PARTELIOS

N° de sondage	PM1
Date du sondage	03/12/2020
Profondeur du trou H (cm)	80
Longueur L1 (cm)	120
Largeur L2 (cm)	40
Charge hydraulique (cm)	
Temps de saturation (h)	








TABLEAU DE MESURES

	Temps			Profondeur du niveau d'eau
	Heure	Minute	Seconde	P (cm)
t0	11	45		53
t1	11	55		58
t2	12	12		64
t3	12	27		67
t4	12	35		68
t5				
t6	1			
t7				
t8	1			
t9				
t10	1			
t11	1			
t12				
t13				
t14				
t15	1 1			

	ient de abilité
K/intervalle	K cumulé
(mm/h)	(mm/h)
114	114
94	101
61	87
41	80


kl (m/s)


2,21E-05



CHANTIER: Sannerville
N° DOSSIER: 14-20-6033
CLIENT: PARTELIOS

N° de sondage	PM2
Date du sondage	03/12/2020
Profondeur du trou H (cm)	1.50
Longueur L1 (cm)	140
Largeur L2 (cm)	40
Charge hydraulique (cm)	
Temps de saturation (h)	








TABLEAU DE MESURES

		Temps		Profondeur du niveau d'eau	
	Heure	Minute	Seconde	P (cm)	K/
t0	11	52		104	
t1	12	10		107	
t2	12	28		108	
t3	12	57		112	
t4	1 1				
t5	1 1				
t6	1 1				
t7	1 1				
t8	1 1				
t9	1 1				
t10	1 1				
t11	1 1				
t12	1 1				
t13	1 1				
t14	1 1				
t15					

ient de abilité
K cumulé (mm/h)
26 17 20

kl (m/s)

5,55E-06





Sannerville


0

CHANTIER: Sannerville
N° DOSSIER: 14-20-6033
CLIENT: PARTELIOS

N° de sondage	PM3
Date du sondage	03/12/2020
Profondeur du trou H (cm)	210
Longueur L1 (cm)	150
Largeur L2 (cm)	40
Charge hydraulique (cm)	
Temps de saturation (h)	







30

Temps écoulé (mn)

40

50

TABLEAU DE MESURES

	Temps			Profondeur du niveau d'eau
	Heure	Minute	Seconde	P (cm)
t0	12	6		187
t1	12	16		190
t2	12	30		197
t3	******			
t4				
t5				
t6				
t7				
t8				
t9				
t10				
t11				
t12				
t13				
t14				
t15	1 1			

	ient de abilité
K/intervalle (mm/h)	K cumulé (mm/h)
76 147	76 118

kl (m/s)

3,27E-05


■K cumulé


60



CHANTIER: Sannerville
N° DOSSIER: 14-20-6033
CLIENT: PARTELIOS

N° de sondage	PM4
Date du sondage	03/12/2020
Profondeur du trou H (cm)	160
Longueur L1 (cm)	140
Largeur L2 (cm)	40
Charge hydraulique (cm)	
Temps de saturation (h)	








TABLEAU DE MESURES

		Temps		Profondeur du niveau d'eau
	Heure	Minute	Seconde	P (cm)
t0	13	14		53
t1	13	30		60
t2	13	44		62
t3	14	49		71
t4	1			
t5	1			
t6	1			
t7				
t8	1			
t9				
t10				
t11				
t12				
t13				
t14				
t15	1 1			

Coefficient de Perméabilité				
K/intervalle (mm/h)	K cumulé (mm/h)			
34 12 12	34 24 16			


kl (m/s)


4,33E-06



CHANTIER: Sannerville
N° DOSSIER: 14-20-6033
CLIENT: PARTELIOS

N° de sondage	PM5
Date du sondage	03/12/2020
Profondeur du trou H (cm)	160
Longueur L1 (cm)	140
Largeur L2 (cm)	40
Charge hydraulique (cm)	
Temps de saturation (h)	








TABLEAU DE MESURES

	Temps		Temps Profondeur niveau d'e		Temps	
	Heure	Minute	Seconde	P (cm)		
t0	13	11		130		
t1	13	28		132		
t2	13	42		133		
t3	14	48		138		
t4	1 1			250		
t5	1 1					
t6	1 1					
t7	1 1					
t8	1 1					
t9	1 1					
t10	1 1					
t11	1 1					
t12	1 1					
t13	1 1					
t14	1 1					
t15						

Coefficient de Perméabilité			
K cumulé			
(mm/h)			
25			
21			
19			


kl (m/s)


5,16E-06



CHANTIER: Sannerville
N° DOSSIER: 14-20-6033
CLIENT: PARTELIOS

N° de sondage	PM6
Date du sondage	03/12/2020
Profondeur du trou H (cm)	200
Longueur L1 (cm)	1.50
Largeur L2 (cm)	40
Charge hydraulique (cm)	
Temps de saturation (h)	








TABLEAU DE MESURES

	Temps			Profondeur du niveau d'eau
	Heure	Minute	Seconde	P (cm)
t0	13	10	The state of the s	161
t1	13	23		166
t2	13	41		170
t3	13	57		171
t4	14	47		175
t5	1			
t6	1			
t7				
t8	1			
t9				
t10	1			
t11				
t12				
t13				
t14				
t15			1	I

K cumulé
(mm/h)
70
55
41
29

kl (m/s)

8,01E-06


□K cumulé


6



CHANTIER: Sannerville
N° DOSSIER: 14-20-6033
CLIENT: PARTELIOS

N° de sondage	PM7
Date du sondage	03/12/2020
Profondeur du trou H (cm)	210
Longueur L1 (cm)	130
Largeur L2 (cm)	40
Charge hydraulique (cm)	
Temps de saturation (h)	








TABLEAU DE MESURES

	Temps		Profondeur du niveau d'eau	
	Heure	Minute	Seconde	P (cm)
t0	13	54	i i	165
t1	15	15		173
t2	15	31		174
t3				90.0000
t4	1 1			
t5	1 1			
t6	1 1			
t7	1 1			
t8	1 1			
t9	1 1			
t10	1 1			
t11	1 1			
t12	1 1			
t13	1 1			
t14	1 1			
t15	1			

Coefficient de Perméabilité				
K/intervalle (mm/h)	K cumulé (mm/h)			
16 11	16 15			


kl (m/s)


4,25E-06



CHANTIER: Sannerville
N° DOSSIER: 14-20-6033
CLIENT: PARTELIOS

N° de sondage	PM8
Date du sondage	03/12/2020
Profondeur du trou H (cm)	1.50
Longueur L1 (cm)	130
Largeur L2 (cm)	40
Charge hydraulique (cm)	
Temps de saturation (h)	








TABLEAU DE MESURES

	Temps		Profondeur du niveau d'eau	Coeffic Permé	
	Heure	Minute	Seconde	P (cm)	K/intervalle
t0	14	3		113	(mm/h)
t1	15	16		115	5
t2	15	33		115,5	5
t3					
t4					
t5					
t6					
t7					
t8 t9					
t9					
t10					
t11					
t12					
t13					
t14					
t15	1 1				

Perméabilité				
K/intervalle	K cumulé			
(mm/h)	(mm/h)			
5	5			
5	5			


kl (m/s)


1,39E-06



CHANTIER: Sannerville
N° DOSSIER: 14-20-6033
CLIENT: PARTELIOS

N° de sondage	PM9
Date du sondage	03/12/2020
Profondeur du trou H (cm)	1.50
Longueur L1 (cm)	140
Largeur L2 (cm)	40
Charge hydraulique (cm)	
Temps de saturation (h)	








TABLEAU DE MESURES

		Temps		Profondeur du niveau d'eau	0
	Heure	Minute	Seconde	P (cm)	K/interv
t0	14	12		110	(mm/l
t1	15	20		114	10
t2	15	40		116	18
t3				5	
t4					
t5					
t6					
t7					
t8					
t9					
t10					
t11					
t12					
t13					
t14					
t15					

Coefficient de Perméabilité				
K/intervalle (mm/h)	K cumulé (mm/h)			
10 18	10 12			


kl (m/s)


3,37E-06



CHANTIER: Sannerville
N° DOSSIER: 14-20-6033
CLIENT: PARTELIOS

N° de sondage	PM10
Date du sondage	03/12/2020
Profondeur du trou H (cm)	80
Longueur L1 (cm)	110
Largeur L2 (cm)	40
Charge hydraulique (cm)	
Temps de saturation (h)	








TABLEAU DE MESURES

		Temps		Profondeur du niveau d'eau	Cor Pe
	Heure	Minute	Seconde	P (cm)	K/intervall
t0	14	17		54	(mm/h)
t1	15	22		65	43
t2	15	43		67	29
t3					
t4					
t5					
t6					
t7					
t8 t9					
t9					
t10					
t11					
t12					
t13					
t14					
t15	1 1			1	

Coefficient de Perméabilité				
K/intervalle (mm/h)	K cumulé (mm/h)			
43 29	43 39			


kl (m/s)


1,09E-05



CHANTIER: Sannerville
N° DOSSIER: 14-20-6033
CLIENT: PARTELIOS

N° de sondage	PM13
Date du sondage	03/12/2020
Profondeur du trou H (cm)	300
Longueur L1 (cm)	140
Largeur L2 (cm)	40
Charge hydraulique (cm)	
Temps de saturation (h)	








TABLEAU DE MESURES

	Temps			Profondeur du niveau d'eau
	Heure	Minute	Seconde	P (cm)
t0	15	0	i i	243
t1	15	5		247
t2	16	5 0		250
t3				
t4				
t5				
t6				
t7				
t8				
t9				
t10				
t11				
t12				
t13				
t14				
t15				

Coeffic Permé	
K/intervalle (mm/h)	K cumulé (mm/h)
106	106 16


kl (m/s)


4,38E-06



CHANTIER: Sannerville
N° DOSSIER: 14-20-6033
CLIENT: PARTELIOS

N° de sondage	PM14
Date du sondage	03/12/2020
Profondeur du trou H (cm)	1.50
Longueur L1 (cm)	140
Largeur L2 (cm)	40
Charge hydraulique (cm)	
Temps de saturation (h)	








TABLEAU DE MESURES

	Temps		Temps Profondeur du niveau d'eau		Coefficient de Perméabilité	
	Heure	Minute	Seconde	P (cm)	K/intervalle	K cumulé
t0	15	10		104	(mm/h)	(mm/h)
t1	15	27		106	18	18
t2	16	10		112	23	22
t3				50.3440		
t4	1 1					
t5	1 1					
t6	1 1					
t7	1 1					
t8	1 1					
t8 t9	1 1					
t10	1 1					
t11	1 1					
t12	1 1					
t13	1 1					
t14	1 1					
t15						


kl (m/s)


6,02E-06



CHANTIER: Sannerville
N° DOSSIER: 14-20-6033
CLIENT: PARTELIOS

N° de sondage	PM15
Date du sondage	03/12/2020
Profondeur du trou H (cm)	160
Longueur L1 (cm)	140
Largeur L2 (cm)	40
Charge hydraulique (cm)	
Temps de saturation (h)	








TABLEAU DE MESURES

		Temps		
	Heure	Minute	Seconde	P (cm)
t0	9	40		99
t1	10	2		105
t2	10	19		108
t3	10	57		113
t4	2			2
t5				
t6	1			
t7				
t8	1			
t9	1			
t10				
t11				
t12				
t13				
t14				
t15	1			

Coefficient de Perméabilité				
K/intervalle	K cumulé			
(mm/h)	(mm/h)			
35	35			
24	30			
19	24			


kl (m/s)


6,80E-06



CHANTIER: Sannerville
N° DOSSIER: 14-20-6033
CLIENT: PARTELIOS

N° de sondage	PM16
Date du sondage	03/12/2020
Profondeur du trou H (cm)	90
Longueur L1 (cm)	1.50
Largeur L2 (cm)	40
Charge hydraulique (cm)	
Temps de saturation (h)	








TABLEAU DE MESURES

		Temps		
	Heure	Minute	Seconde	P (cm)
t0	9	46	The state of the s	49
t1	10	3		56
t2	10	21		60
t3	10	59		66
t4	20			1900
t5	1			
t6				
t7	1			
t8	1			
t9	1			
t10				
t11				
t12				
t13				
t14				
t15	1			

	cient de éabilité
K/intervalle	K cumulé
(mm/h)	(mm/h)
73	73
44	58
35	46


kl (m/s)


1,28E-05



CHANTIER: Sannerville
N° DOSSIER: 14-20-6033
CLIENT: PARTELIOS

N° de sondage	PM17
Date du sondage	03/12/2020
Profondeur du trou H (cm)	150
Longueur L1 (cm)	150
Largeur L2 (cm)	40
Charge hydraulique (cm)	
Temps de saturation (h)	








TABLEAU DE MESURES

		Temps		Profondeur du niveau d'eau	
	Heure	Minute	Seconde	P (cm)	K/inter
t0	9	58	The state of the s	101	(mm
t1	10	16		103	17
t2	10	31		104	10
t3	11	3		105	5
t4	1 1			457	
t5					
t6	1 1				
t7					
t8	1 1				
t9					
t10	1 1				
t11	1 1				
t12	1 1				
t13	1 1				
t14					
t15					

Coefficient de Perméabilité				
K/intervalle	K cumulé			
(mm/h)	(mm/h)			
17	17			
10	14			
5	9			

kl (m/s)


2,58E-06

		THE STATE OF THE S	T DE FORA			
Les Moulins	Réalisé pour	r le compte de : ERDA l'ouvrage :			Réalisé du :	
61100 Montilly Sur Noireau	Adresse de l'					
Tell: 02 33 62 33 01		Samerville			Au: 04.12-2024	
Fax: 02 33 96 07 16					1-2/27	
	DESCRI	TIF TECH	NIQUE DE	L'OUV	RAGE	PZI
Utilisation prévú :	,	Profondeur	r totale :	.w	Ch	ef de chantier :
Besoins estimés : m³/h		Fluides util	isées :		3	Réf foreuse :
Débit réel: " m³/h		Autres out	illages :		Réf	compresseur :
Préforage 1	Methode :		Prétubage 1		m	Φ int= acier/PVC
Forage $\Phi = 64$	Methode : 7		Tubage 1		w m	@ int=36/40 mm/@VO
Position plein	Observations		on crepine		rvations	Slot = mm
de to a 2 ou m	-		0 8 00 m			
de à m	1.	de	à m	_	_	Niveau statique : m
de à m		de	3 m	_		Integer standard
de à m		de	à m	_		Niveau dynamique: m
Sonde geothermique : m		de	à m			
Gravier	Nombres de	sansi		Méti	node	Nature
de I au a Marm	Volume injec		-	wet	-voe	Hature
		-		Méti		Nature
Bouchon d'argile	Nombre de s Volume injec			Méti	node	Nature
				-		
Cimentation	Nombre de s			Méti	node	Nature
de Opes de jo m	Volume injec					
	rains renco	ntrés (pro	fondeur, n		couleu	ir, observations)
Profondeur				Nature		
de Coo à Tram	OV		13			
de 0, 24 à 1,50 m	timos	MERTON			-	
del, 50 #8, 50 m	Celceine					
de à m	-				_	
de à m						
de à m						
de à m						
HYDROGEOLO	GIE		Developper	ment	1190	Traitement chimique
Arrivée d'ea		Type:				Voi d'acide :
à m débit : m	3/h	1				Resultat :
	³ /h	1				10,935,95
The state of the s	3/h	Durée :				1
1000	7		des travau	x de fo	orage	Service of the least of the lea
			presentant G			
Representant Maître		Nom:		- 6-		
		Nom:				
Representant Maître Nom : Prénom		Prénom				

SANNERVILLE PZ1





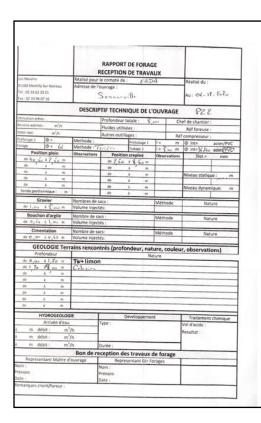

SANNERVILLE PZ2





PLAN D'IMPLANTATION DES SONDAGES



Sondage à la pelle mécanique + essai d'infiltration

Piézomètre

O Sondage à la pelle mécanique